


Андрейченко



АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020

№ 1849

г. Славянск-на-Кубани

**О внесении изменения в постановление администрации
Славянского городского поселения Славянского района
от 5 мая 2016 г. № 640 «О допустимых концентрациях
загрязняющих веществ, принимаемых в систему
муниципальной хозяйственно-бытовой канализации
Славянского городского поселения Славянского района»**

В связи с прекращением действия приказа Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 апреля 2001 г. № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», в соответствии с главой 5.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (статьи 30.1 - 30.3) и «Правилами осуществления контроля состава свойств сточных вод», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728, п о с т а н о в л я ю:


1. Внести в постановление администрации Славянского городского поселения Славянского района от 5 мая 2016 г. № 640 «О допустимых концентрациях загрязняющих веществ, принимаемых в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации Славянского городского поселения Славянского района» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Славянского городского поселения Славянского района (Маркова А.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.cityslav.ru>).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Славянского городского
поселения Славянского района

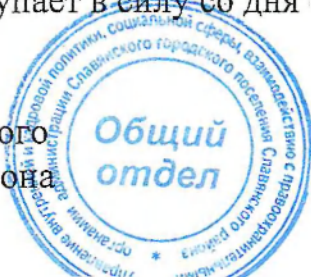

А.Б. Берсенов

Приложение
к постановлению администрации
Славянского городского поселения
Славянского района
от 24.12.2016 № 1849

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Славянского городского поселения
Славянского района
от 5 мая 2016 г. № 640
(в редакции постановления администрации
Славянского городского поселения
Славянского района
от 24.12.2016 № 1849)

**НОРМАТИВЫ
ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРИНИМАЕМЫХ В СИСТЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА**

Нормативные показатели (далее – НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентами (с учетом субабонентов) в систему канализации г. Славянска-на-Кубани:

- рН – в пределах 6,5 – 8,5;
- температура не более 40⁰С;
- ХПК: БПК полн < 1,5 или ХПК : БПК -5 < 2,5;
- кратность разбавления сточных вод, при котором исчезает окраска в столбике 10 см < 1: 10;
- сульфиды < 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети.

Перечень и ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами (с учетом субабонентов):

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Нормативы ДК загрязняющих веществ, мг/л
1	СПАВ	2,5
2	Нефтепродукты	1,0
3	Железо общ.	2,2
4	Азот аммонийный	18,0
	БПК _{полн}	180,0
	Взвешенные вещества	110,0
	Фосфаты (по Р)	2,0
	БПК ₅	135,0
	Жиры	40,0
	Сульфаты	123,5
	Хлориды	110,0

Примечание: жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Вещества, не указанные в нормативном перечне ДК загрязняющих веществ, к сбросу в муниципальную хозяйственно-бытовую канализацию запрещены.

Заместитель начальника



А.В. Мартыненко